

# ASBEKO AIR

*Methods for Healthy Buildings*

## Ventilatsioonisüsteemi puhastustööde AKT nr: 2693

Akti väljastamise kuupäev: 21. Märts. 2017.

Tallinn

Tellijä: VESARO OÜ

Objekt: VEISEFARMILÜPSIKODA

Objekti aadress: KÄBIKÜLA KÜLA, KEHTNA, RAPLAMAA

Ventilatsiooni kuivpuhastuse toimumise aeg objektil: 20.03.2017 - 21.03.2017

Järgmine ventilatsioonipuhastusvajadus OÜ Asbeko Air arvamusel:

**Kontroll 1(ühe) aasta pärast, puhastus tõenäoliselt 5 (viie) aasta pärast.**

Puhastati järgmised ventilatsioonisüsteemi osad:

väljatõmbetorustiku seespidine kuivpuhastus, sissepuhketorustiku seespidine kuivpuhastus, plafoonide puhastus, agregaadi puhastus, ventilaatorite puhastus

OÜ Asbeko Air kasutas objekti ventilatsioonisüsteemi puhastamisel tööde iseloomust lähtuvalt alljärgnevat seadmeid:

Aurugeneraatorid

Alarõhutekitajaid: kas AirPower A2001 või Lifa HepaClean 1000/1100/2500/4000


Filtrikastid: AirPower S2001 või alarõhuseaded koos filtriga Lifa HepaClean 1000/1100/2500/4000


Olenevalt objekti iseloomust tekitati ventilatsioonisüsteemi alarõhk 300-6000 m<sup>3</sup>/h 1 alarõhuseadme kohta. Filtrina kasutati kas EU7 tüüpi fiiberfiltrit või EU5 filtrit koos Hepa filtriga.

Harjamasinad: LifaAir CombiClean15/SpecialClean 20PE või AirPower KelaMaster 30M/KealMaster20

OÜ Asbeko Air kinnitab antud aktiga, et töö on teostatud kooskõlas kõikide Eesti Vabariigis antud töödele kehtivate kvaliteedi nõuetega.

## FOTOD VENTILATSIOONI PUHASTUSTÖÖDEST:

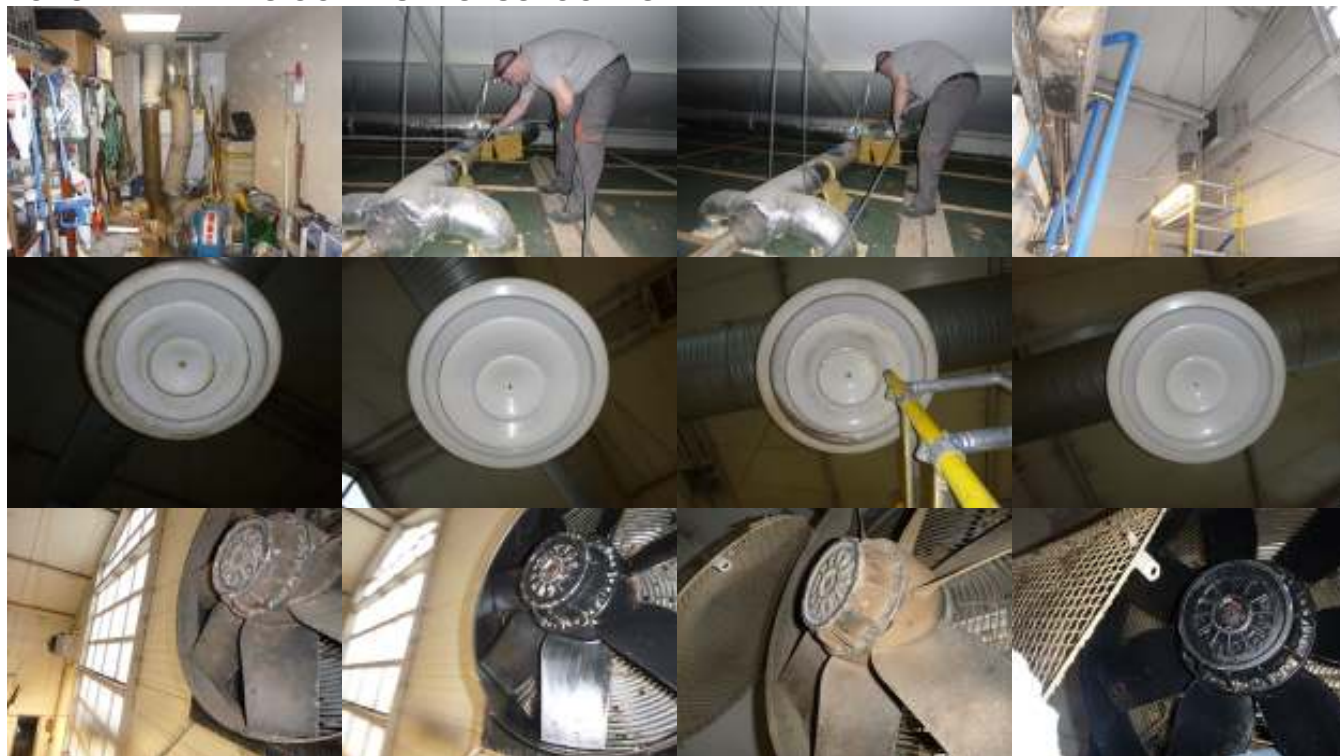

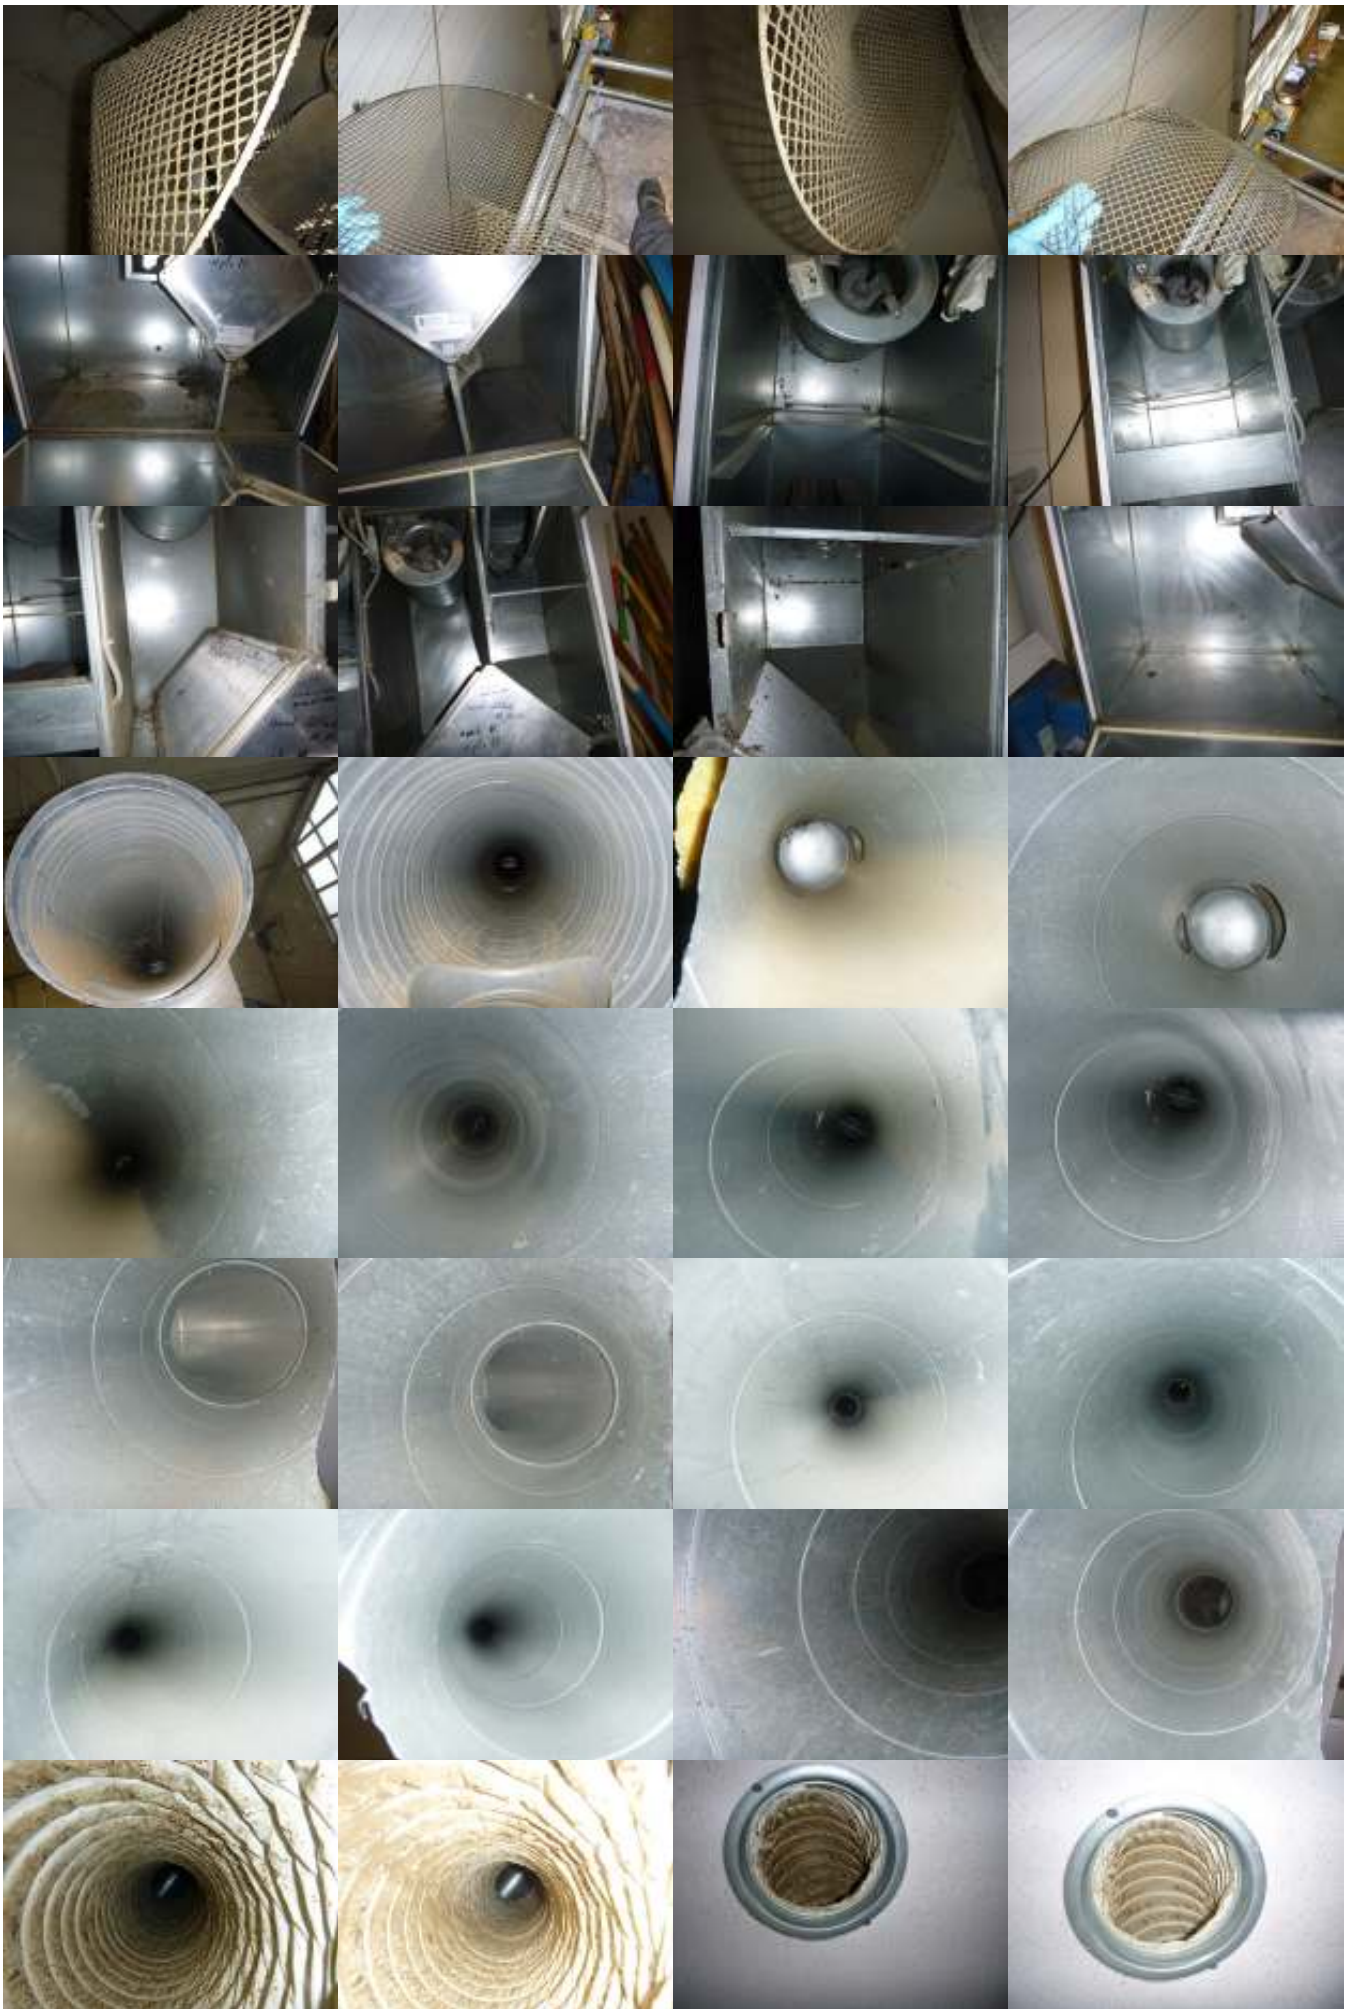





Kaarel Leegen  
Projektijuht  
Gsm: 53333700  
hendry@asbeko.ee

OÜ Asbeko Air  
Reg. nr: 12097565  
www.asbeko.ee info@asbeko.ee

  
Suomen Asbesti- ja Pölyaneerausliikkeiden Liitto